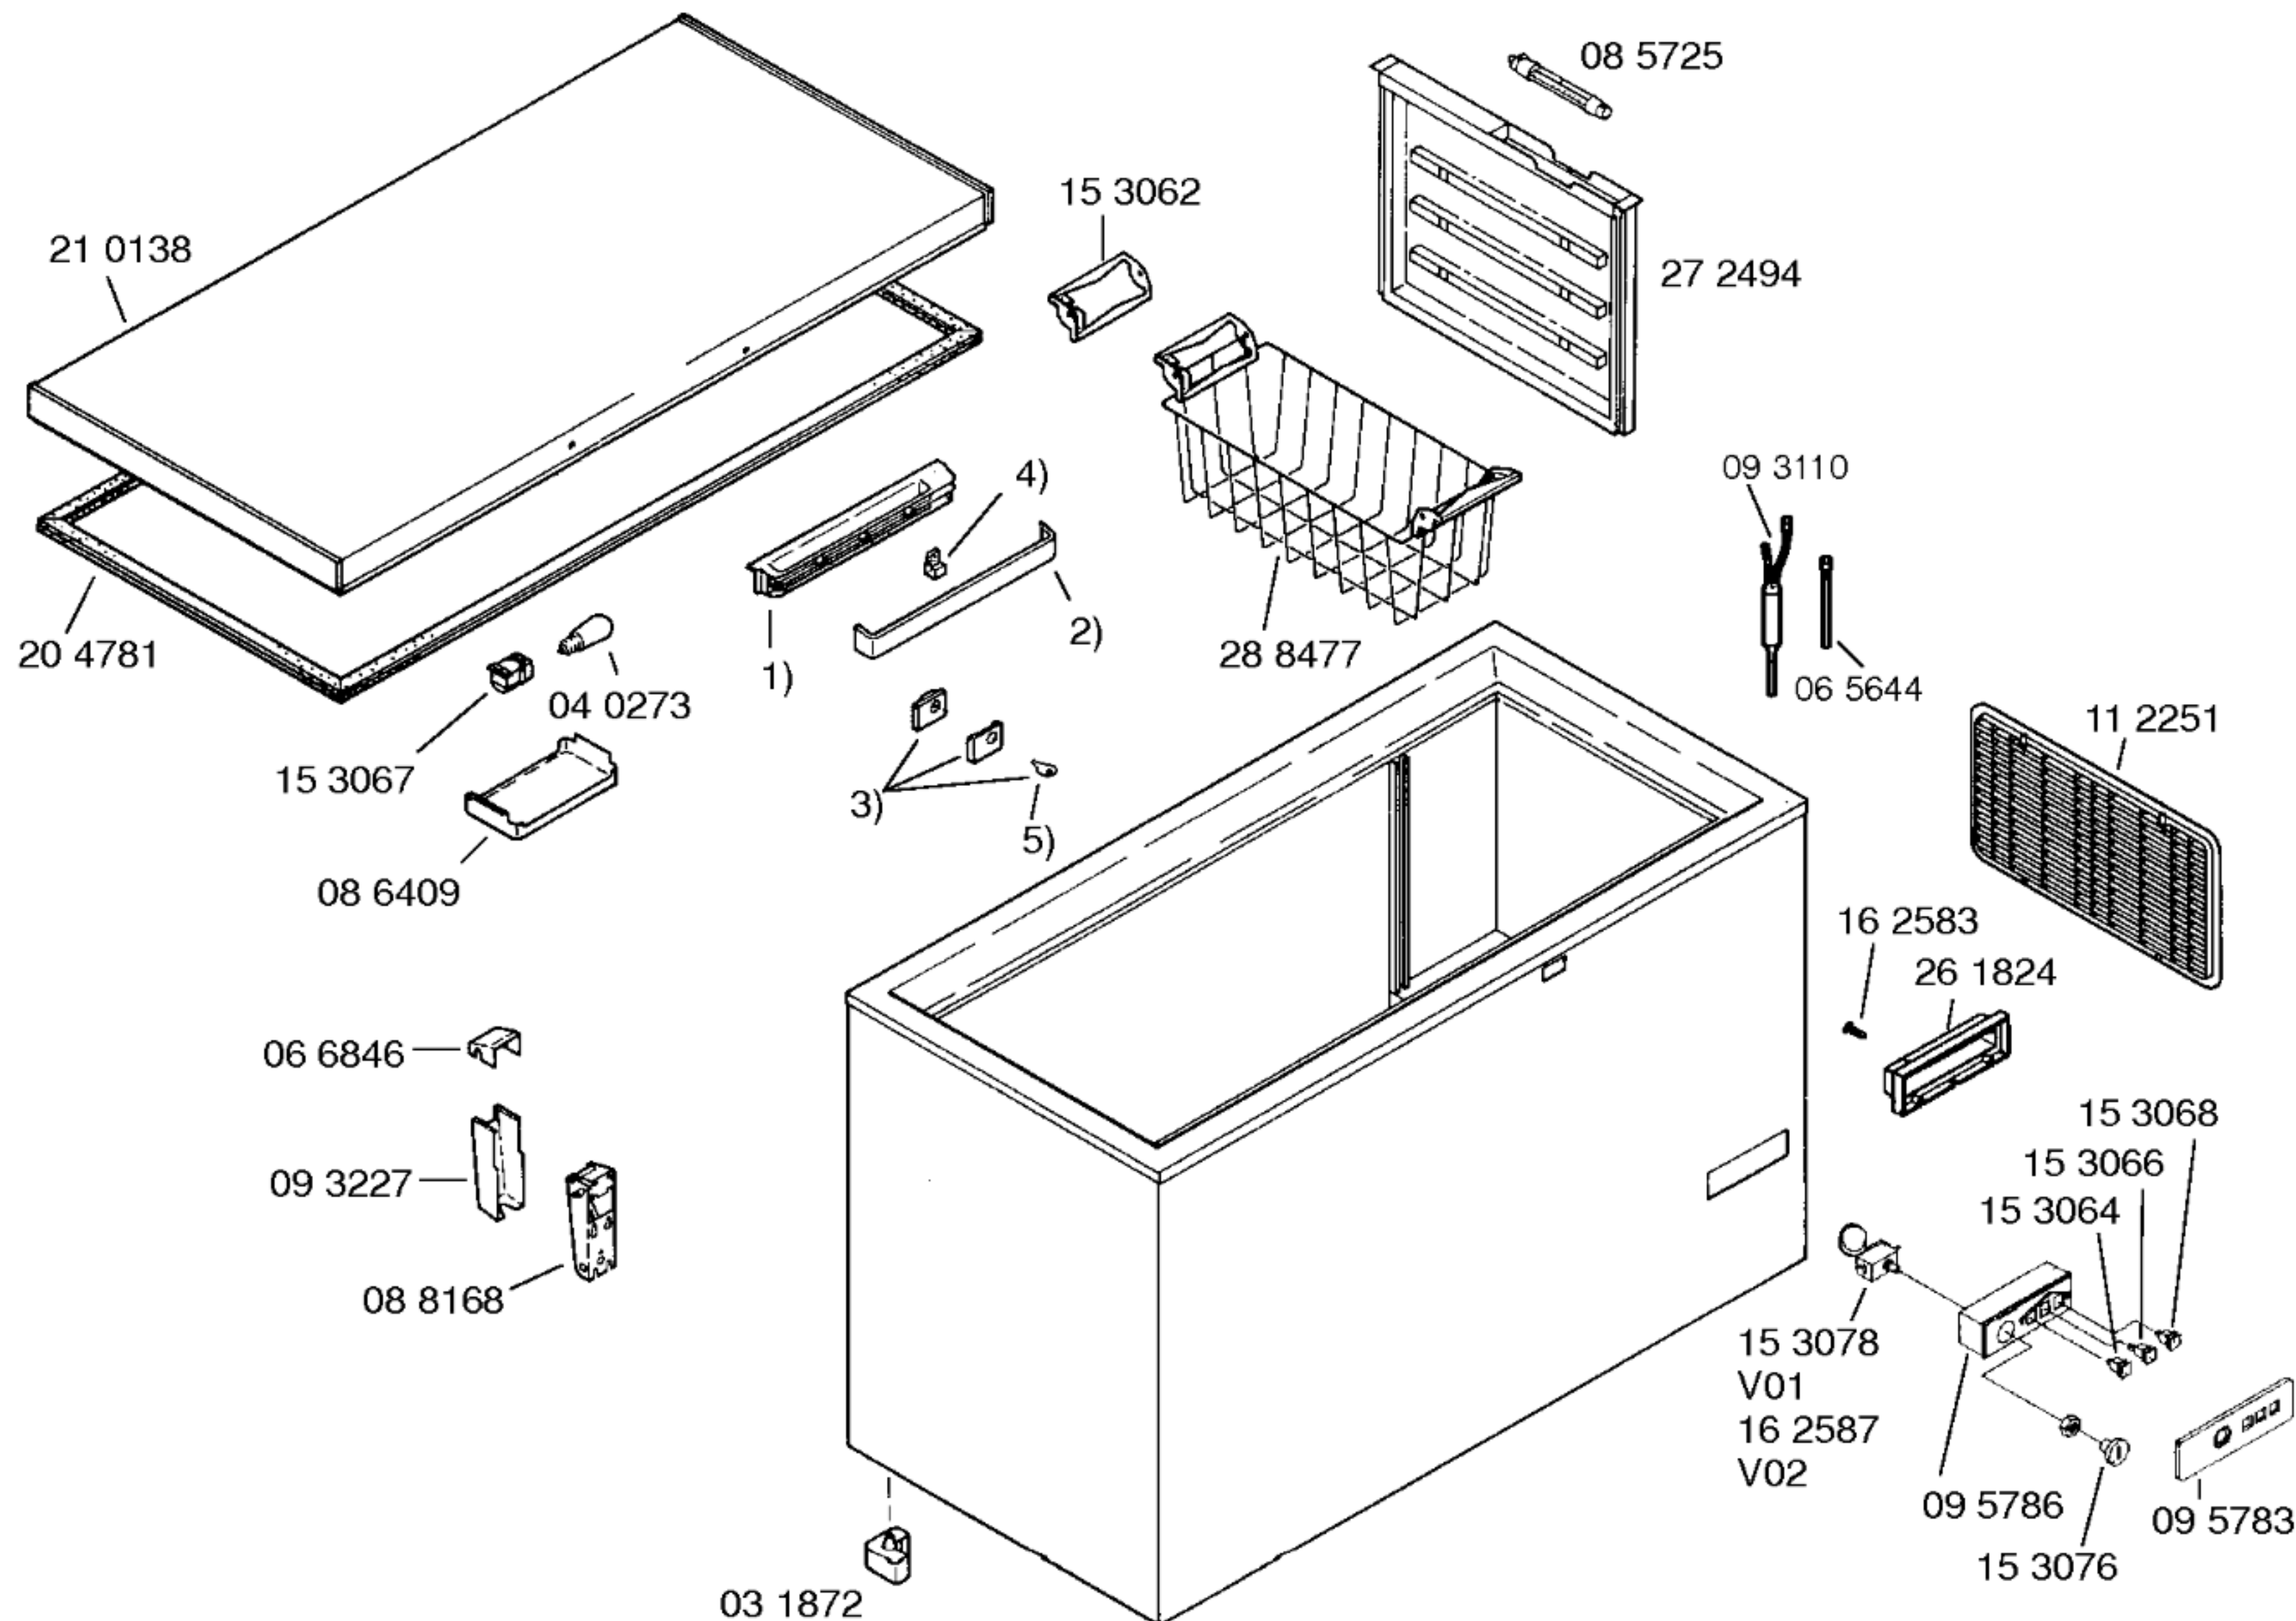
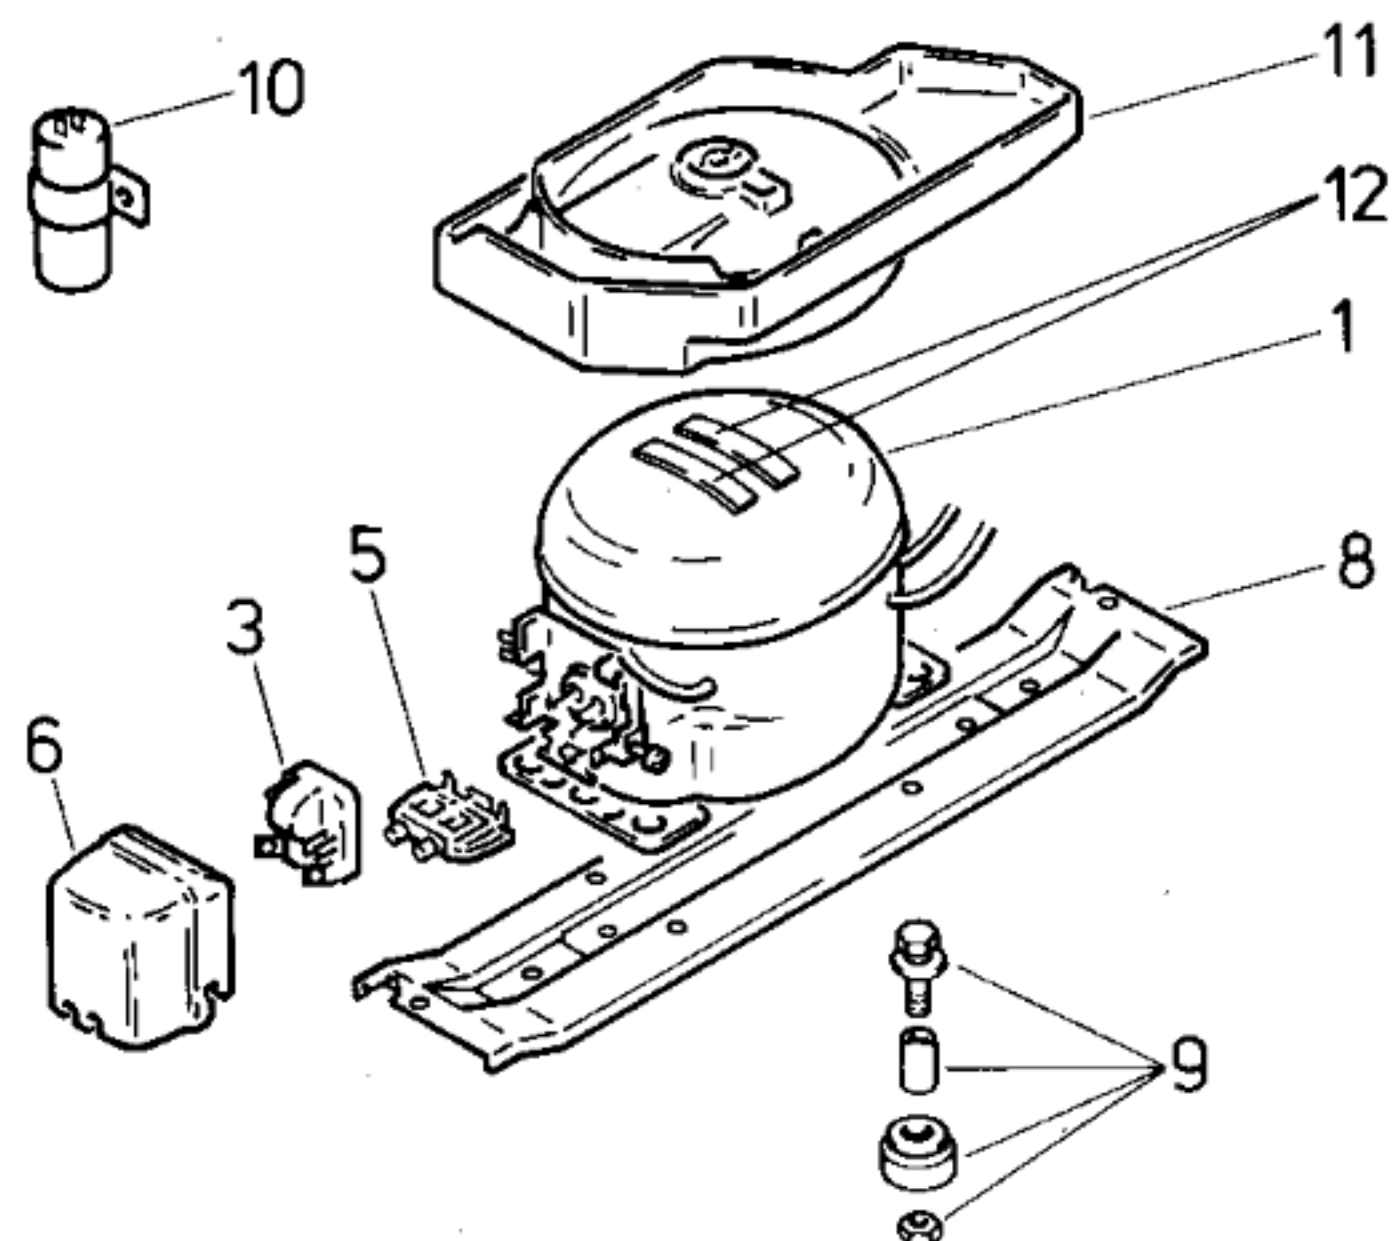


**BOSCH**GTN2705/01-V01
GTN2705/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2007
GTZ2010

- 1) 28 9420
- 2) 28 9419
- 3) 15 3971
- 4) 15 3970
- 5) 15 3972

**BOSCH**GTN2705/01-V01
GTN2705/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES**



Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		TLES 9 K	HL 90 AH	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1589	1636
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	16,5	
		Hi/aux Ω	16,9	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1251	K54.P1273	
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27 -16	-27 -16	
Valeurs de commutation		„ein“ „aus“	„ein“ „aus“	
		(„abtauen“ od.) „alarm“	(„abtauen“ od.) „alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	83	

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

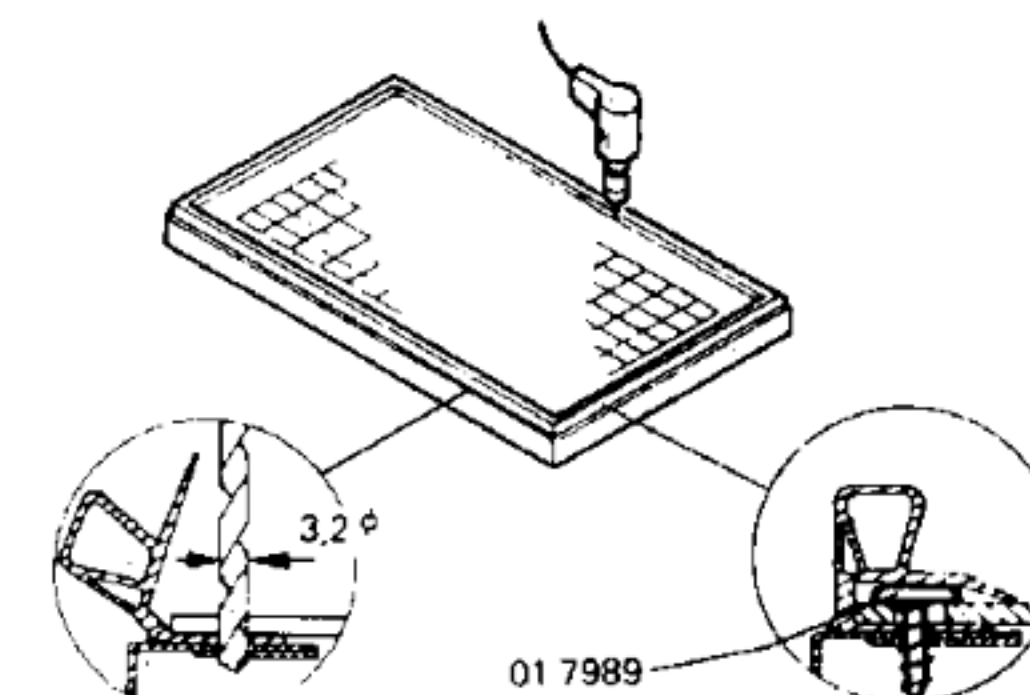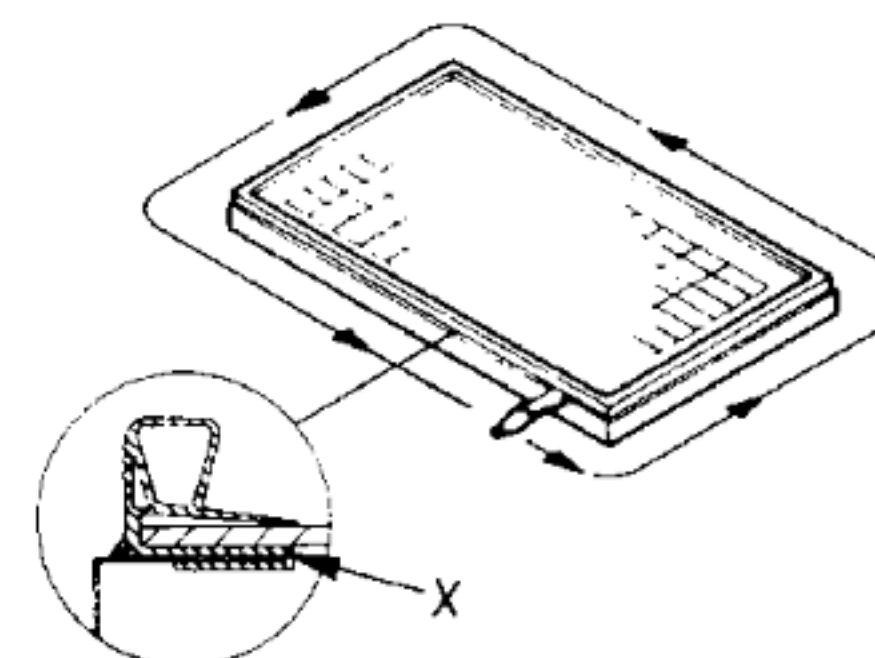

Pos.	Ersatz	V01,V02	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES 9 K	HL 90 AH	
1	14 1308	14 1789	
2			
3	15 1055	15 3116	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			