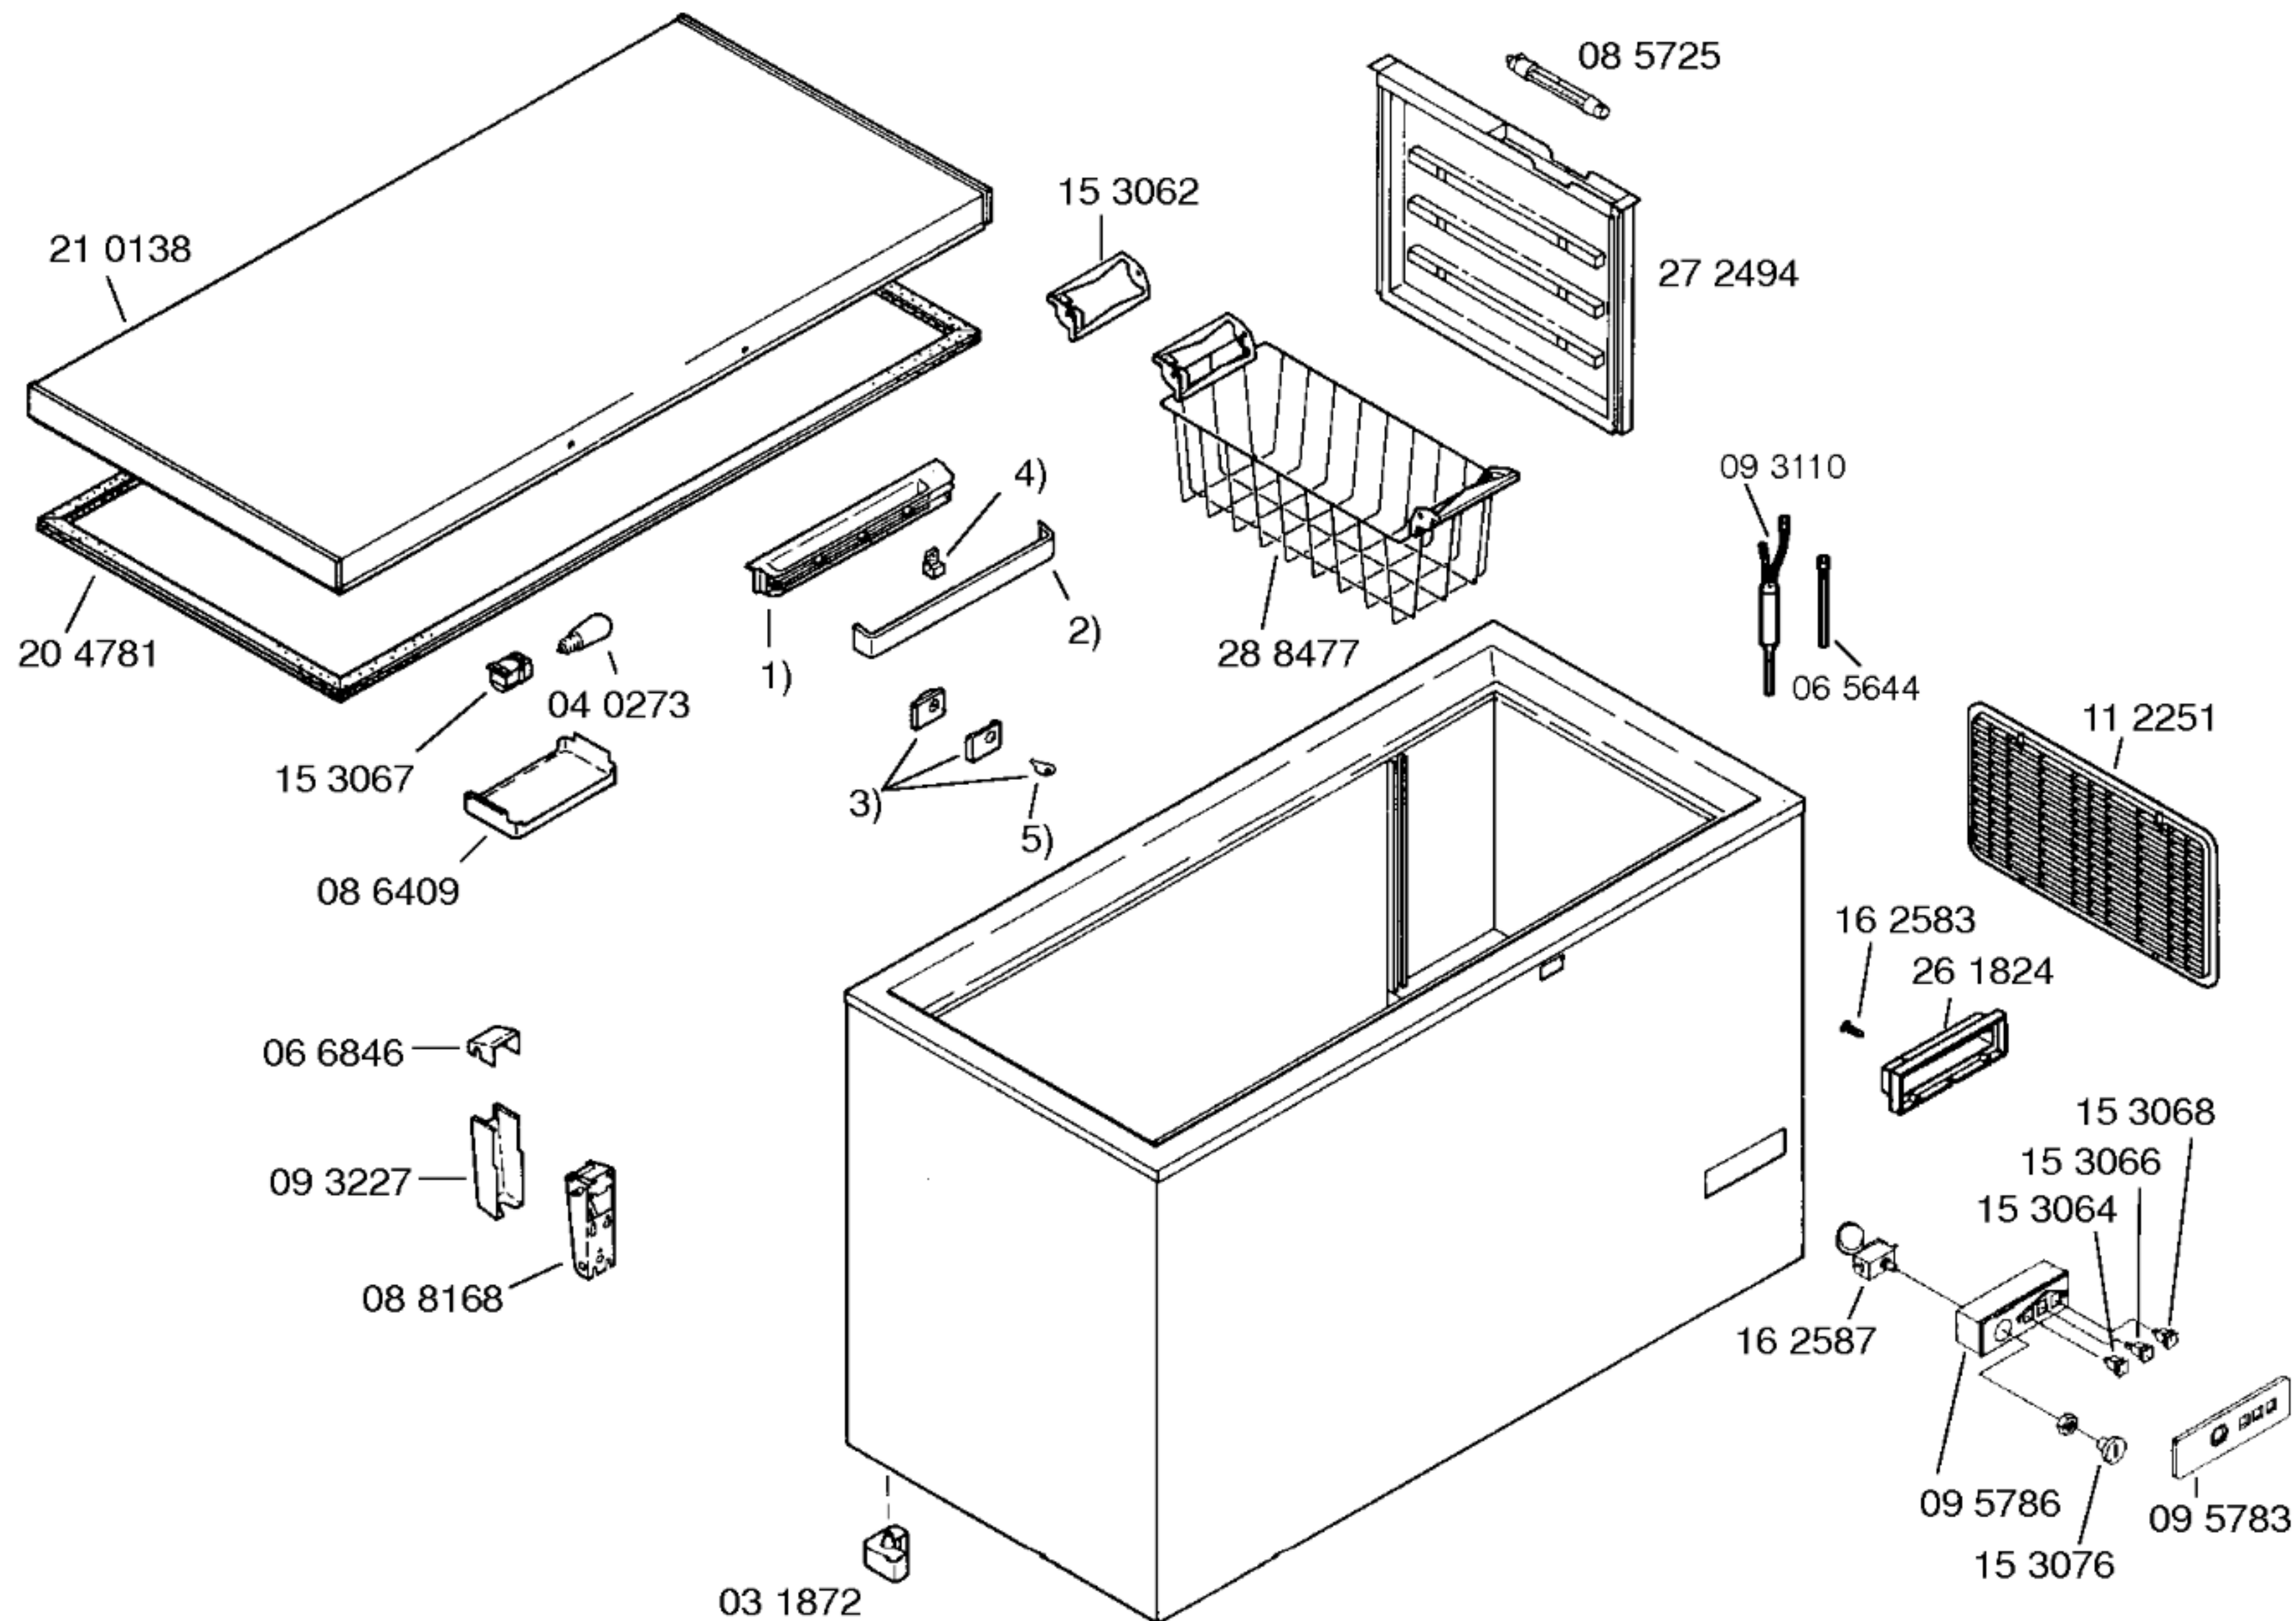
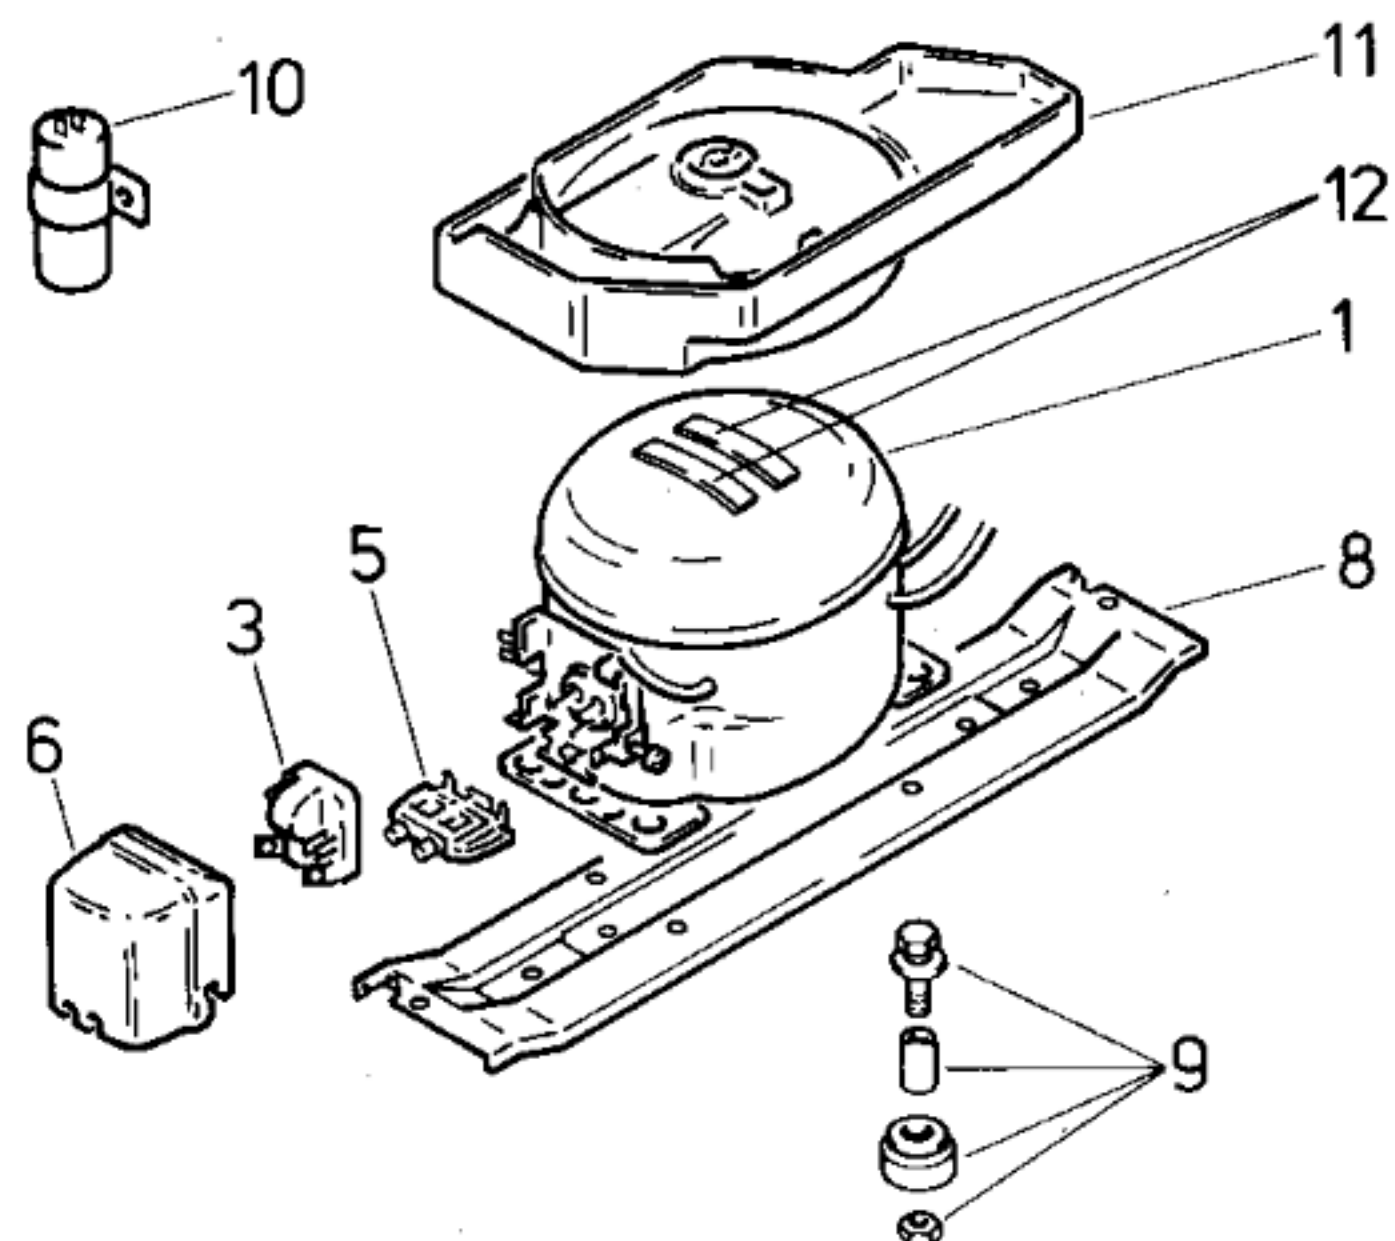


**BOSCH**GTN2705TR/01-V01
GTN2705TR/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
52 3482
(TR)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2007
GTZ2010

- 1) 28 9420
- 2) 28 9419
- 3) 15 3971
- 4) 15 3970
- 5) 15 3972

**BOSCH**GTN2705TR/01-V01
GTN2705TR/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES**

Verdichter/Compressor/Compresseur	Danfoss		
Typ/Type	NL 7 FT		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1314	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	11,4	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	10,70
	Hi/aux	Ω	13,00

Temp.-Regler/Thermostat	Ranco		
Typ/Type	K54.P1273		
Reglerstellung/Position	kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	°C	
Valeurs de commutation	„aus“		
	(„abtauen“ od.)	„alarm“	
	-27	-16	
	-33	-22	
	-24	-13	

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	*
--------------------------------	-------	---	---

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	139	
---	---	-----	--

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Zanussi	
	NL 7 FT	GL 80 AN	
1	14 1810	14 1974	
2			
3	15 1055	17 3201	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1062	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

